





MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter med kopparpackning,
för kopparrör dim. 6-54mm.




Kapa röret vinkelrätt.

Röret skall vara fritt från repor och lösa grader.



Tryck in stödhylsan i röret.


Stödhylsa skall användas (mjuka, halvhårda rör).

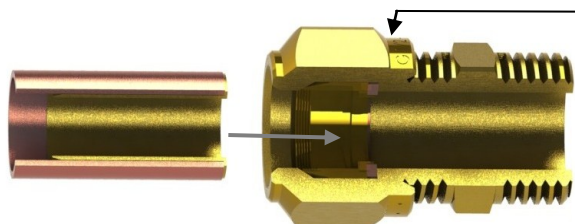

Skruva kopplingsmutter på rördelen för hand.

*Skjut in röret till stopp i klämhylsa,
(om sådan finns). Utan stopp, tryck in röret min.
mutterns längd.*

*OBS! Planytan på rördelen skall vara plansvarvad
och fri från slagmärken.*

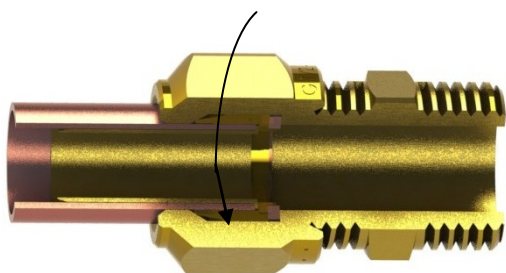


Dra mutter 1 varv med verktyg

(gäller ej tjockväggiga rör).

*Lossa muttern därefter (1/4 varv), för att avlasta
kopplingen från spänningar. Dra åter fast muttern
mot rördelen så hårt att täthet mellan packning och
rördel erhålles.*

OBS! Kontrollera täthet efter montage!




*EZZE KRK Klämringsmutter får endast monteras tillsammans med metallrördelar från EZZE,
då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängen för tätning mot packning.*

Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4.



MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter med fiberpackning,
för kopparrör dim. 6-54mm.




Kapa röret vinkelrätt.


Röret skall vara fritt från repor och lösa grader.

Tryck in stödhylsan i röret.

Stödhylsa skall användas (mjuka, halvhårda rör).

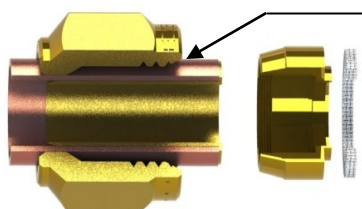


*Smörj gängan (med locherpasta eller motsv.) och
trä muttern över rörändan.*

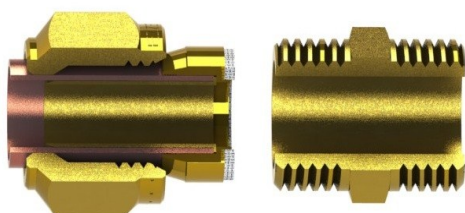

*Tryck klämhylsan på röret till stopp (om sådan
finns). Utan stopp, tryck in röret min. mutterns
längd.*

*Sätt packningen plats (OBS. Endast på förminskade
klämhylsor).*

Övriga klämhylsor skall dras utan packning.

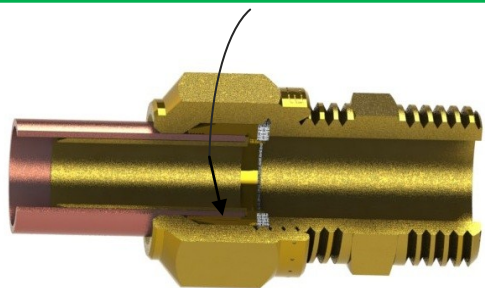

Skruva kopplingsmutter för hand.

*Dra därefter 1 varv med verktyg
(gäller ej tjockväggiga rör).*

*Lossa muttern. Därefter sätts packning på plats.
Dra åter fast muttern mot rördelen så hårt att täthet
mellan packning och rördel erhålles.*

OBS! Kontrollera täthet efter montage!



*EZZE KRK Klämringsmutter får endast monteras tillsammans med metallrördelar från EZZE,
då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning.*

Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4.

EZZE AB
Box 501 (Sjörösvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. @ezze.se
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till
branschregler säker
Vatteninstallation. Ezze
garanterar produktens funktion om
branschreglerna och
Monteringsanvisning följs.

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter,
för kopparrör dim. 6-54mm.


Klämringsmutter



+ Metallrördel



= Klämringskoppling




Mått NV mm	Dim	DN	RSK	RSK förkr.
16	6 x G1/4"	6 x G8	1884394	1904895
16	8 x G1/4"	8 x G8	4485	1885243
20	6 x G3/8"	8 x G10	4477	5094
20	8 x G3/8"	8 x G10	5003	5102
20	10 x G3/8"	10 x G10	5011	5110
20	12 x G3/8"	12 x G10	5029	5128
25	8 x G1/2"	8 x G15	4493	(5169)* 6233
25	9,6 x G1/2"	9,6 x G15	4483	
25	10 x G1/2"	10 x G15	4584	(5177)* 6241
25	11 x G1/2"	11 x G15	4585	4586
25	12 x G1/2"	12 x G15	5037	(5185)* 5138
25	12,7 x G1/2"	12,7 x G15	4956	1904988
25	13 x G1/2"	13 x G15	4957	1884958
25	14 x G1/2"	14 x G15	4959	
25	15 x G1/2"	15 x G15	5045	(5193)* 1885144
25	16 x G1/2"	16 x G15	4790	6290
30	12 x G3/4"	12 x G20	4592	6266
30	15 x G3/4"	15 x G20	4774	6274
30	18 x G3/4"	18 x G20	4402	4709
30	19,1 x G3/4"	19,1 x G20	4766	1904960
30	20,5 x G3/4"	20,5 x G20	4767	
30	22 x G3/4"	22 x G20	4410	1884717
36	12 x G1"	12 x G25	4659	1904945
36	15 x G1"	15 x G25	4667	4952
38	18 x G1"	18 x G25	4668	4953
38	22 x G1"	22 x G25	4782	1886282
38	25,4 x G1"	25,4 x G25	4420	4421
38	28 x G1"	28 x G25	4428	4725
49	35 x G1 1/4"	35 x G32	4436	4733
57	42 x G1 1/2"	42 x G40	4444	4741
68	54 x G2"	54 x G50	4451	4758

*Halvkoppling

STÖDHYLSOR KRK 140

MÄSSING STÖDHYLSOR




Dy x t	Mått A mm	Ød2	RSK
6 x 0,8	15	4,2	(6037)* 1866124
8 x 0,8	20	6,2	(6084)* 6125
8 x 1	20	5,8	(6003)* 6126
10 x 0,65	19 (24)	8,6	(5922)* 6147
10 x 0,8	25	8,2	(6102)* 6127
10 x 1	25	7,8	(6011)* 6129
10 x 1,2	25	7,4	(6110)* 6130
12 x 0,7	25	10,4	(6060)* 6131
12 x 1	25	9,8	(6029)* 6132
12 x 1,2	25	9,4	(6128)* 6133
15 x 0,8	25	13,2	(6185)* 6134
15 x 1	25	12,8	(6045)* 6135
16 x 1	25	13,8	(6052)* (6375)* 6137
18 x 1	30	15,8	(6078)* 6138
22 x 1	30	19,7	(6086)* 6139
22 x 1,5	30	18,8	(6169)* (6177)* 6140
28 x 1,2	32	25,4	(5930)* 6141
35 x 1,5	32	31,7	(6409)* 6142
42 x 1,5	37	38,7	(6425)* 6143
54 x 1,5	44	50,7	(6433)* 6145

Andra dim. kan tillverkas efter förfrågan!


STÖDHYLSOR KRK 140

KOPPAR STÖDHYLSOR



Dy x t	Mått A mm	Ød2	RSK
8 x 0,8	18	6,2	(6094)* 1866111
8 x 1	18	5,8	(6003)* 6112
10 x 0,8	19	8,2	(6102)* 6114
10 x 1	19	7,8	(6011)* 6115
12 x 0,7	21	10,4	(6060)* 6116
12 x 1	21	9,8	(6029)* 6117
15 x 0,8	23	13,2	(6185)* 6118
15 x 1	23	12,8	(6045)* 6119
15 x 1,2	23	12,4	(6144)* 6120
18 x 1	25	15,8	(6078)* 6121
18 x 1,2	25	15,4	(6151)* 6122
22 x 1	27	19,7	(6086)* 6123

Andra dim. kan tillverkas efter förfrågan!



EZZE KKR Klämringsmutter får endast monteras tillsammans med metallrördelar från EZZE, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängen för tätning mot packning.

Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4.

EZZE AB
Box 501 (Sjörösvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. @ezze.se
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till
branschregler säker
Vatteninstallation. Ezze
garanterar produktens funktion om
branschreglerna och
Monteringsanvisning följs.

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter
för kopparrör dim. 6-54mm.



Kopplingen är endast godkänd för synligt montage.



Miljö påverkar kopplingen.

Muttrar skall förvaras rent och dammfritt.

Locherpastan i muttern skall kännas mjuk.

Kopplingen skall installeras torrt och utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa

Muttern.



Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen.

Ammoniak får ej användas vid rengöring.



Material: Avzinkningsbeständig mässing.

Max arb. tryck: PN 16 (16bar)

Max arb. temp: 95°C

		2011-03-01
TYPGODKÄNNANDEBEVIS 2803/76		
med förbehåll för tillämpliga bestämmelser enligt (EU) 2016/797 om tekniska egenskapskrav för byggverksverk, m.m., 012.		
Ezze KRK, klämringskopplingar för kopparrör		
Innehavare	Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ, Tel: 0370-332200, Fax: 0370-926 54, E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, Organisationsnr: 556487-4435	
Produkt	Ezze KRK klämringskoppling med pläntätning består av kopplingshus, kopplingsmutter, klämhylla och stödhylsa. Obs.1 stödhylsa skall alltid användas. Obs.2 kopplingen får endast monteras tillsammans med metallrördelar från Ezze, då dessa är plansvarade vinkelrikt mot gängen för tätning mot packning. Kopplingen är försedd med en packning av koppar alternativt av fibermaterial Klingseril AC-16600, (K-sil). Kopplingen med packning av koppar tillverkas för rör med Dy 6, 8, 9,6, 10, 11, 12, 12,7, 13, 14, 15, 16, 18, 19,1, 20,5, 22, 25,4, 28, 32, 42 och 54 mm. Kopplingen med packning av fibermaterial tillverkas för rör med Dy 6, 8, 9,6, 10, 11, 12, 12,7, 13, 14, 15, 16, 18, 19,1, 20,5, 22, 25,4 och 28 mm. Hela kopplingen är tillverkad av typgodkänd avzinkningshärdig mässinglegering, mutter kan dessutom fix i syrefast rostfritt stål. Samtliga dimensioner finns under punkten tillhörande handlingar "rinningsföreteckning".	
Avsedd användning	Kompressionskoppling med pläntätning för sammanfogning av: - mjuka, kulvädrade förkromade rör i dimension 6 - 22 mm och - oförkromade kopparrör 6 - 54 mm i tappvatten- och värmeinstallationer.	
Handelsnamn	Ezze KRK	
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BRG): Installation för tappvatten 6/62, 2:a stycket Uformning 6/625, 1:a och 4:e stycket	
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning, Ezze katalog fläk 3:0. Rinningsföreteckning KRK datad av SP SITAC 2011-01-25.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-05-29 med diarienummer 210-98-0433 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut.	
Sida 1 (2), Bevis nr 2803/76, projektnummer P908686		
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC Postboks 503 SE-271 23 KARLSKRONA Anskaffnings- och distributions- och servicecenter Tel: 0370-332200 Fax: 0370-926 54 E-post: info@ezze.se www.ezze.se Detta dokument är endast avsett för bruk i Sverige. SP SITAC är ett oberoende godkännande enligt		

EZZE AB
Box 501 (Sjörösvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. @ezze.se
Internet. www.ezze.se



Denna produkt är anpassad till
branschregler säker
Vatteninstallation. Ezze
garanterar produktens funktion om
branschreglerna och
Monteringsanvisning följs.